


Die Leitung ist vor Baubeginn durch den Rohrleitungseigentümer anzuzeichnen.  
Die Grabarbeiten sind in Anwesenheit des Rohrleitungseigentümers auszuführen.

Grabarbeiten jeglicher Art im Abstand kleiner als 10 m zu einer Hochdruckgasleitung bedürfen einer Bewilligung durch das Eidg. Rohrleitungsinspektorat.


Abmessung der Baumgrube gem.  
TBA-Norm Nr. 1-604 Baumgruben

Ersatzpflanzungen:

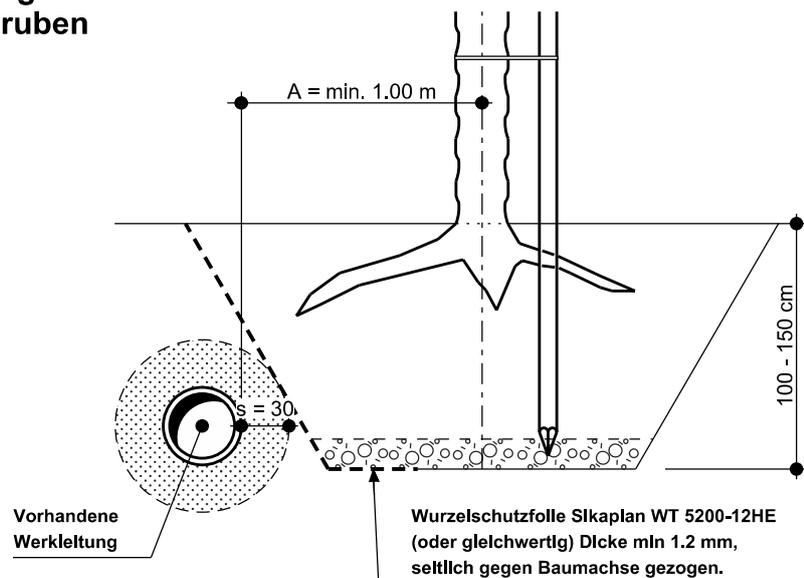

Schutzbereich  $s = 30$  cm

Neupflanzungen:

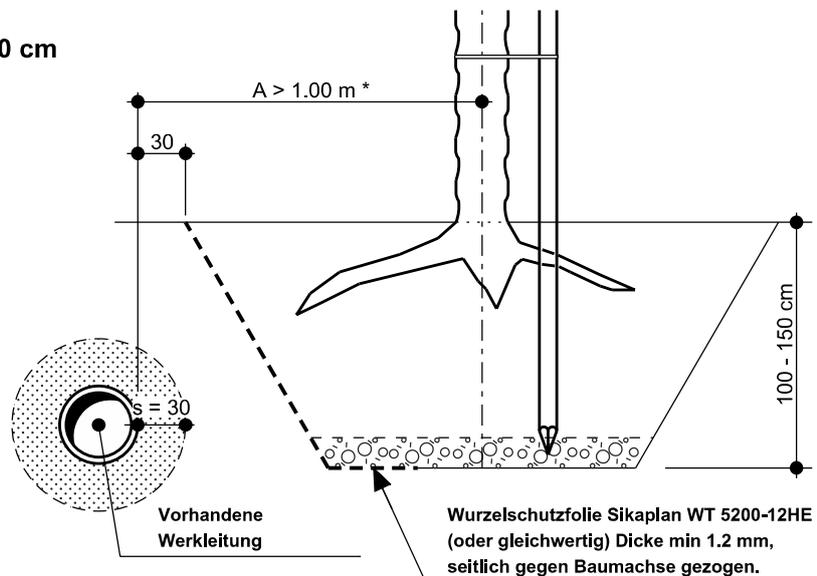

\*) Falls  $A > 2$  m, kann auf eine Wurzelschutzfolie verzichtet werden.

<b>1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen</b> 600 Bäume und bewachsene Flächen <b>ERSATZ- UND NEUPFLANZUNGEN VON KLEINWÜCHSIGEN (WUCHSHÖHE MAX. 10 M), HOCHSTAMMBILDENDEN BÄUMEN IM BEREICH VON LEITUNGSTRASSEN IM INNERSTÄDTISCHEN BEREICH</b>	<b>Normal Nr.</b>
	<b>1 - 601</b>
	<b>Ausgabe</b>
	<b>01.01.2023</b>