




## Inselsteine Geometrie

Typ ①

Typ ②

Typ ③



geklebte Steinplatte Granit  
im Eckbereich in Gehung  
geschnitten




Richtkante  
gefasst 6-8 mm

## Inselsteine Schnitte

Typ ①

Typ ②

Typ ③

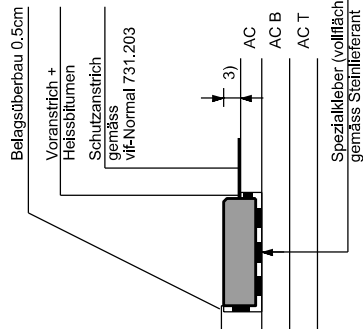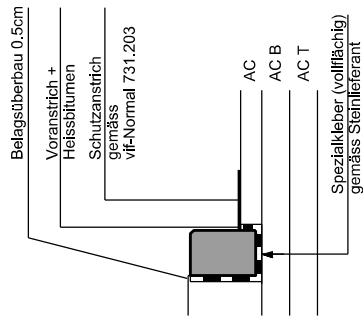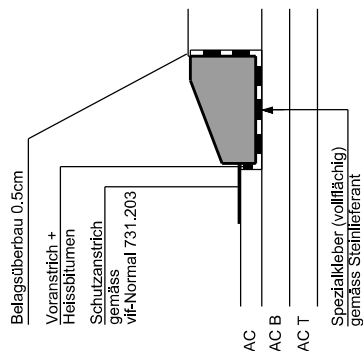


Belag bombiert

Deckbelag

Belag bombiert

Bodenhülsen für Schneestangen  
gemäss Weisung KSI.  
Hülsen sind beim KSI zu beziehen.

- 1) Grosse Flächen ab 15m<sup>2</sup> (Belag) entwässern. Gefälle nach innen. Schachtabdeckdünd D400.
- 2) Inselpfostenfundament gemäss vif-Normal 731.304 oder siehe Faktenblatt Inselpfostenvarianten auf Kantonsstrassen
- 3) Höhe Steinplatte projektbezogen. Anschlag max. 3cm verbaut.

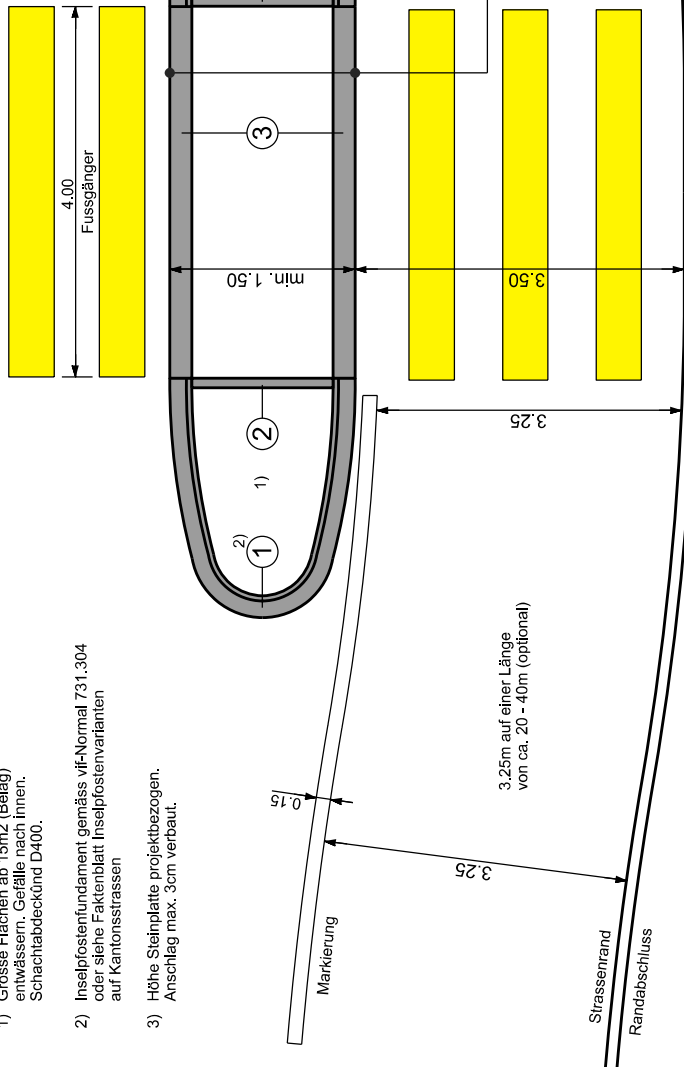

**1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen**  
300 Inseln

**Randabschlüsse Granit bei Insel  
auf Binderschicht geklebt**

**Normal Nr.**

**1 - 303**

**Ausgabe**

**01.03.2023**